

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN, SERVICIO Y MANTENIMIENTO

# BOMBA LOBULAR

# TLS



**INOXPA S.A.U.**

Telers, 60  
17820 - Banyoles (España)

declara bajo su responsabilidad que la

Máquina: **BOMBA LOBULAR ROTATIVA MONOBLOC**

Modelo: **TLS**

Tipo: **TLS 1-25, TLS 1-40, TLS 2-40, TLS 2-50, TLS 3-50,  
TLS 3-80**

Número de serie: **IXXXXXXXXXX hasta IXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXIINXXX hasta XXXXXXXXXXXIINXXX**

se halla en conformidad con las disposiciones aplicables de las directivas siguientes:

**Directiva de Máquinas 2006/42/CE  
Reglamento (CE) nº 1935/2004  
Reglamento (CE) nº 2023/2006**

y con las normas armonizadas y/o reglamentos siguientes:

**EN ISO 12100:2010  
EN 809:1998+A1:2009/AC:2010  
EN 60204-1:2018**

El Expediente Técnico ha sido elaborado por la persona firmante del presente documento.



David Reyero Brunet  
Responsable Oficina Técnica  
25 de octubre de 2021



Documento:01.520.30.08ES

Revisión: (0) 2021/10

**INOXPA S.A.U.**

Telers, 60  
17820 - Banyoles (España)

declara bajo su responsabilidad que la

Máquina:	<b>BOMBA LOBULAR ROTATIVA MONOBLOC</b>
Modelo:	<b>TLS</b>
Tipo:	<b>TLS 1-25, TLS 1-40, TLS 2-40, TLS 2-50, TLS 3-50, TLS 3-80</b>
Número de serie:	<b>IXXXXXXXXXX to IXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXIINXXX to XXXXXXXXXXXIINXXX</b>

se halla en conformidad con las disposiciones aplicables de estos reglamentos:

**Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008**

y con las normas armonizadas siguientes:

**EN ISO 12100:2010**  
**EN 809:1998+A1:2009/AC:2010**  
**EN 60204-1:2018**

El Expediente Técnico ha sido elaborado por la persona firmante del presente documento.



David Reyero Brunet  
Responsable Oficina Técnica  
25 de octubre de 2021



Documento:01.520.30.09ES

Revisión: (0) 2021/10

# 1. Índice

<b>1. Índice</b>	
<b>2. Generalidades</b>	
2.1. Manual de instrucciones.....	5
2.2. De conformidad con las instrucciones.....	5
2.3. Garantía.....	5
<b>3. Seguridad</b>	
3.1. Símbolos de advertencia.....	6
3.2. Instrucciones generales de seguridad.....	6
<b>4. Información General</b>	
4.1. Descripción.....	8
4.2. Principio de funcionamiento.....	8
4.3. Aplicación.....	8
<b>5. Instalación</b>	
5.1. Recepción de la bomba.....	10
5.2. Identificación de la bomba.....	10
5.3. Transporte y almacenamiento.....	11
5.4. Ubicación.....	11
5.5. Tuberías.....	12
5.6. Instalación eléctrica.....	12
<b>6. Puesta en marcha</b>	
6.1. Comprobaciones antes de poner en marcha la bomba.....	14
6.2. Comprobaciones al poner en marcha la bomba.....	14
6.3. By-pass de presión.....	14
<b>7. Incidentes de funcionamiento</b>	
<b>8. Mantenimiento</b>	
8.1. Generalidades.....	17
8.2. Comprobación del cierre mecánico.....	17
8.3. Mantenimiento de las juntas.....	17
8.4. Lubricación.....	17
8.5. Almacenamiento.....	18
8.6. Limpieza.....	18
8.7. Desmontaje y montaje de la bomba.....	19
<b>9. Especificaciones Técnicas</b>	
9.1. Materiales.....	27
9.2. Cierre mecánico.....	27
9.3. Tamaño de las partículas.....	28
9.4. Pares de apriete.....	28
9.5. Pesos.....	28
9.7. Dimensiones.....	29
9.8. Despiece.....	30
9.9. Lista de piezas.....	31
9.10. Recubrimiento TLS.....	32
9.11. Junta de labios.....	33

## 2. Generalidades

### 2.1. MANUAL DE INSTRUCCIONES

Este manual contiene información sobre la recepción, instalación, operación, montaje, desmontaje y mantenimiento para la bomba lobular TLS.

Leer atentamente las instrucciones antes de poner en marcha la bomba, familiarizarse con el funcionamiento y operación de su bomba y atenerse estrictamente a las instrucciones dadas. Es muy importante guardar estas instrucciones en un lugar fijo y cercano a su instalación.

La información publicada en el manual de instrucciones se basa en datos actualizados.

INOXPA se reserva el derecho de modificar este manual de instrucciones sin previo aviso.

### 2.2. DE CONFORMIDAD CON LAS INSTRUCCIONES

Cualquier incumplimiento de las instrucciones podría derivar en un riesgo para los operarios, el ambiente y la máquina, y podría resultar en la pérdida del derecho a reclamar daños.

Este incumplimiento podría comportar los siguientes riesgos:

- avería de funciones importantes de las máquinas/planta,
- fallos de procedimientos específicos de mantenimiento y reparación,
- amenaza de riesgos eléctricos, mecánicos y químicos,
- poner en peligro el ambiente debido a las sustancias liberadas.

### 2.3. GARANTÍA

Cualquier garantía emitida quedará anulada de inmediato y con pleno derecho y además, se indemnizará a INOXPA por cualquier reclamación de responsabilidad civil de productos presentada por terceras partes si:

- los trabajos de servicio y mantenimiento no han sido realizados siguiendo las instrucciones de servicio, las reparaciones no han sido realizadas por nuestro personal o han sido efectuadas sin nuestra autorización escrita,
- existieran modificaciones sobre nuestro material sin previa autorización escrita,
- las piezas utilizadas o lubricantes no fueran piezas originales de INOXPA,
- el material haya sido utilizado de modo incorrecto o con negligencia o no haya sido utilizado según las indicaciones y destino,
- las piezas de la bomba están dañadas por haber sido expuestas a una fuerte presión al no existir una válvula de seguridad.

Las Condiciones Generales de Entrega que ya tiene en su poder también son aplicables.



No podrá realizarse modificación alguna de la máquina sin haberlo consultado antes con el fabricante.

Para su seguridad utilice piezas de recambio y accesorios originales.

El uso de más piezas eximirá al fabricante de toda responsabilidad.

El cambio de las condiciones de servicio solo podrá realizarse con previa autorización escrita de INOXPA.

En caso de que tengan dudas o que deseen explicaciones más completas sobre datos específicos (ajustes, montaje, desmontaje, etc.) no duden en contactar con nosotros.

# 3. Seguridad

## 3.1. SÍMBOLOS DE ADVERTENCIA



Peligro para las personas en general y/o para el equipo



Peligro eléctrico

### ATENCIÓN

Instrucción de seguridad para evitar daños en el equipo y/o en sus funciones

## 3.2. INSTRUCCIONES GENERALES DE SEGURIDAD



Leer atentamente el manual de instrucciones antes de instalar la bomba y ponerla en marcha. En caso de duda, contactar con INOXPA.

### 3.2.1. Durante la instalación



Tener siempre en cuenta las [Especificaciones Técnicas](#) del [capítulo 9](#).

No poner nunca en marcha la bomba antes de conectarla a las tuberías.

Comprobar que las especificaciones del motor son las correctas, en especial si por las condiciones de trabajo existe riesgo de explosión.



Durante la instalación, todos los trabajos eléctricos deben ser llevados a cabo por personal autorizado.

### 3.2.2. Durante el funcionamiento



Tener siempre en cuentas las [Especificaciones Técnicas](#) del [capítulo 9](#). No podrán sobrepasarse NUNCA los valores límites especificados.

No tocar NUNCA la bomba y/o las tuberías durante su funcionamiento si la bomba está siendo utilizada para trasegar líquidos calientes o durante la limpieza.

La bomba contiene piezas en movimiento. No introducir nunca los dedos en la bomba durante su funcionamiento.

No trabajar NUNCA con las válvulas de aspiración e impulsión cerradas.

No rociar NUNCA el motor eléctrico directamente con agua. La protección del motor estándar es IP-55: protección contra el polvo y rociaduras de agua.

### 3.2.3. Durante el mantenimiento



Tener siempre en cuenta las [Especificaciones Técnicas](#) del [capítulo 9](#).

No desmontar NUNCA la bomba hasta que las tuberías hayan sido vaciadas. Recuerde que siempre va a quedar líquido en el cuerpo de la bomba (si no lleva purga). Tener en cuenta que el líquido bombeado puede ser peligroso o estar a altas temperaturas. Para estos casos consultar las regulaciones vigentes en cada país.

No dejar las piezas sueltas por el suelo.



Desconectar SIEMPRE el suministro eléctrico de la bomba antes de empezar el mantenimiento.  
Quitar los fusibles y desconectar los cables de los terminales del motor.

Todos los trabajos eléctricos deben ser llevados a cabo por personal autorizado.

## 4. Información General

### 4.1. DESCRIPCIÓN

Las bombas lobulares TLS de INOXPA forman parte de nuestra extensa gama de bombas rotativas de desplazamiento positivo para líquidos viscosos.

Los siguientes modelos se distinguen entre la gama de bombas lobulares:

- La bomba TLS de caudal normal adecuada para presiones hasta los 10 bar.
- La bomba TLS con lóbulos más anchos, dispone así de mayor caudal, adecuada para presiones hasta los 5 bar.


El modelo TLS se ha desarrollado especialmente para responder a todas las exigencias higiénicas requeridas en la industria alimentaria.

Por lo que se refiere a higiene, fiabilidad y robustez, la totalidad de la gama de bombas lobulares satisface a todas las exigencias impuestas en la industria antes citada.

Las bombas lobulares son bombas de desplazamiento positivo. Debido al contacto entre las partes internas, las variaciones de presión, etc., producen un ruido más fuerte que las bombas centrífugas. Este ruido debe tenerse en consideración al instalar estas bombas.

### 4.2. PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO

La bomba lobular es una bomba rotativa de desplazamiento positivo. El lóbulo superior es impulsado por el eje conductor. El lóbulo inferior está ubicado sobre el eje conducido y esta accionado a través de un engranaje helicoidal. Ambos lóbulos giran en sincronía sin tocarse unos a otros. Cuando la bomba está en funcionamiento, desplazan un volumen fijo de líquido. Las siguientes ilustraciones muestran la forma de funcionamiento de la bomba lobular.

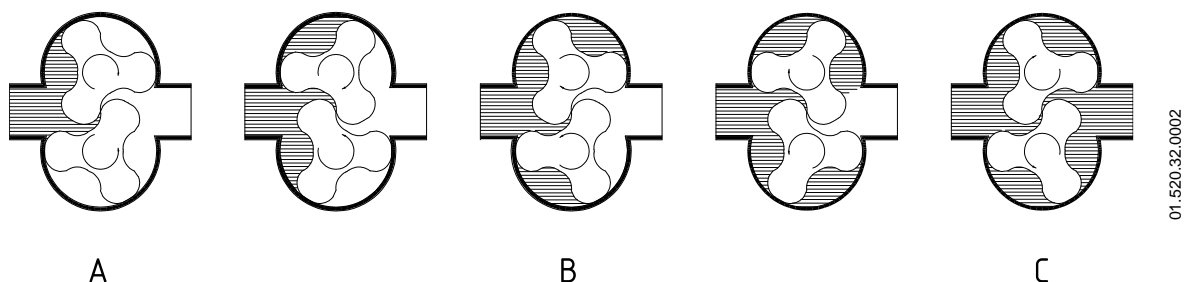

**A:** cuando los lóbulos giran, el espacio por el lado de aspiración aumenta, pues un lóbulo se distancia del otro, causando un vacío parcial que lleva el líquido hacia la cámara de bombeo.

**B:** cada lóbulo vacío se llena consecutivamente a medida que giran los ejes y, el líquido se desplaza hacia el lado de la impulsión. Los espacios libres entre los lóbulos, y entre éstos y las paredes del cuerpo de la bomba hacen que los espacios se cierren debidamente.

**C:** el cuerpo de la bomba se llena completamente y el líquido escapa a través del engranaje de los lóbulos, chocando contra las paredes de los espacios completando así el bombeo.

### 4.3. APLICACIÓN

La principal ventaja de la bomba lobular TLS es su capacidad para bombear una gran cantidad de líquidos viscosos, desde 1 mPa.s hasta 100.000 mPa.s.

Además, puede bombear productos líquidos delicados y/o que contienen sólidos blandos, que exigen un manejo bastante cuidadoso con la mínima degradación.

El uso designado para la bomba queda definido por su curva característica y por los límites de operación facilitados en el [capítulo 9. Especificaciones Técnicas](#).



**ATENCIÓN**

El campo de aplicación para cada tipo de bomba es limitado. La bomba fue seleccionada para unas condiciones de bombeo en el momento de realizarse el pedido. INOXPA no se responsabilizará de los daños que puedan ocasionarse si la información facilitada por el comprador es incompleta (naturaleza del líquido, rpm, etc.).

# 5. Instalación

## 5.1. RECEPCIÓN DE LA BOMBA




INOXPA no puede hacerse responsable del deterioro del material debido al transporte o desembalaje. Comprobar visualmente que el embalaje no ha sufrido daños.

Con la bomba se adjunta la siguiente documentación:

- hojas de envío,
- manual de instrucciones de instalación, servicio y mantenimiento,
- manual de instrucciones y servicio del motor<sup>1</sup>.

Desempaquetar la bomba y comprobar:

- Las conexiones de aspiración y de impulsión de la bomba, retirando cualquier resto del material de embalaje.

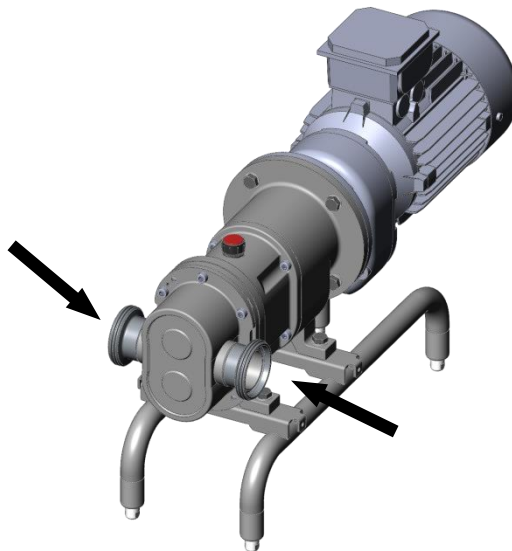


01.520.32.0003

- Comprobar que la bomba y el motor no han sufrido daños.
- En caso de no hallarse en condiciones y/o de no reunir todas las piezas, el transportista deberá realizar un informe en la mayor brevedad posible.

## 5.2. IDENTIFICACIÓN DE LA BOMBA

Cada bomba posee una placa de características con los datos básicos para identificar el modelo.



**CE EAC**

INOXPA S.A.U.  
C. TELERS, 60 - 17820 BANYOLES  
GIRONA (SPAIN) - www.inoxpa.com

---

Número de serie →

Type	TLS 1-25	
No	I123456 / 1	Year 2019
D2515 / 12345678INO		

01.520.32.0004

<sup>1</sup> Si la bomba ha sido suministrada con motor desde INOXPA

### 5.3. TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO


**ATENCIÓN**



- Las bombas TLS pueden ser demasiado pesadas para que se almacenen de forma manual.
- Utilizar un medio de transporte adecuado.
- Utilizar los puntos que se indican en el diagrama para levantar la bomba.
- Solamente el personal autorizado debe transportar la bomba.
- No trabajar ni transitar por debajo de cargas pesadas.

Levantar la bomba como se indica a continuación:

- Utilizar siempre dos puntos de apoyo colocados lo más lejos posible uno del otro.

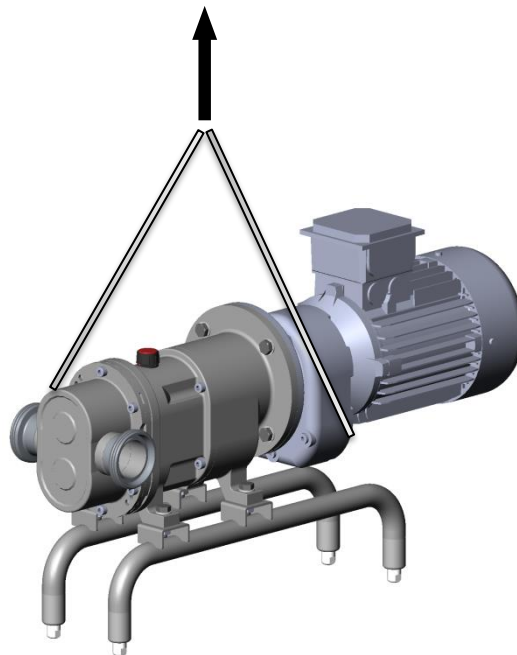

01.520.32.0005

- Asegurar los puntos de manera que no puedan deslizarse.
- Ver el capítulo 9. [Especificaciones Técnicas](#) para consultar las dimensiones y los pesos del equipo.

**ATENCIÓN**



Durante el transporte, montaje o desmontaje de la bomba existe riesgo de pérdida de estabilidad y la bomba podría caerse y causar daños al equipo y/o a los operarios. Asegurar que la bomba está sujeta correctamente.

### 5.4. UBICACIÓN

- Colocar la bomba de forma tal que haya suficiente espacio a su alrededor para proporcionar acceso tanto a la bomba como al motor. Ver capítulo 9. [Especificaciones Técnicas](#) para consultar las dimensiones y los pesos de los equipos.
- Colocar la bomba sobre una superficies plana y nivelada.

**ATENCIÓN**



Instalar la bomba de manera que pueda ventilarse adecuadamente.  
Si la bomba se instala en el exterior, debe estar bajo tejado. Su emplazamiento debe permitir un fácil acceso para cualquier operación de inspección o mantenimiento.

### 5.4.1. Temperaturas excesivas

Dependiendo del fluido a bombear, dentro y alrededor de la bomba se pueden alcanzar altas temperaturas.



A partir de 68°C se deben tomar medidas de protección para el personal y colocar avisos del peligro existente en caso de tocar la bomba.

El tipo de protección que escoja no debe aislar la bomba en su totalidad. Ello permite una mayor refrigeración en los rodamientos y una lubricación del soporte de rodamientos.

## 5.5. TUBERÍAS

- En general, las tuberías de aspiración y de impulsión deben ajustarse en tramos rectos, con la menor cantidad de codos y accesorios, a efectos de reducir, hasta donde sea posible, cualquier pérdida de carga que pueda producirse a causa de la fricción.
- Asegurar que las bocas de la bomba estén ben alineadas con respecto a la tubería y que sean de diámetro similar a las de las conexiones de tubería.
- Colocar la bomba lo más cerca posible del depósito de aspiración, y cuando sea posible por debajo del nivel del líquido o incluso a menor nivel con respecto al depósito, con el propósito de que la altura manométrica de aspiración estática esté en su punto máximo.
- Colocar las abrazaderas de soporte de la tubería lo más cerca posible de las bocas de aspiración y descarga de la bomba.

### 5.5.1. Válvulas de cierre

La bomba puede ser aislada para su mantenimiento. Para eso, deben instalarse válvulas de cierre en las conexiones de aspiración e impulsión de la bomba.

Estas válvulas deben estar SIEMPRE abiertas durante el funcionamiento de la bomba.

## 5.6. INSTALACIÓN ELÉCTRICA




La conexión de los motores eléctricos debe ser llevado a cabo por personal cualificado. Tomar las medidas necesarias para evitar cualquier avería en las conexiones y los cables.



Tanto el equipo eléctrico como los terminales y los componentes de los sistemas de control pueden seguir teniendo carga eléctrica incluso estando desconectados. El contacto con ellos puede poner en peligro la seguridad de los operarios o causar daños irreparables en el material. Antes de manipular la bomba, asegurar que el motor está parado.

- Conectar el motor según las instrucciones suministradas por el fabricante del motor y de acuerdo con la legislación nacional y con la norma EN 60204-1.
- Comprobar el sentido de giro ya que determinará cual es la boca de aspiración y de impulsión de la bomba.
- Si el sentido de giro del motor se invierte, la dirección del fluido también cambiará de sentido.

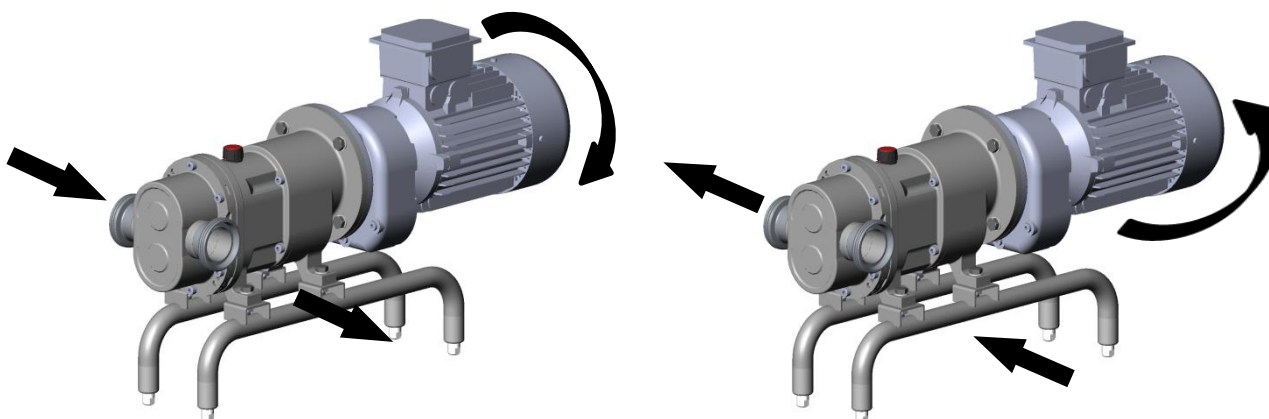

01.520.32.0006

Poner en marcha y parar el motor de la bomba momentáneamente. Asegurar que la bomba gire en el sentido de giro deseado.

**ATENCIÓN**

Comprobar SIEMPRE el sentido de giro del motor con líquido en el interior de la bomba.

## 6. Puesta en marcha



Antes de poner en marcha la bomba, leer con atención las instrucciones del capítulo [5. Instalación](#). Leer con atención el capítulo [9. Especificaciones Técnicas](#). INOXPA no puede responsabilizarse de un uso incorrecto del equipo.



No tocar NUNCA la bomba o las tuberías si se están bombeando líquidos a alta temperatura.

### 6.1. COMPROBACIONES ANTES DE PONER EN MARCHA LA BOMBA

- Abrir completamente las válvulas de cierre de las tuberías de aspiración e impulsión.
- En caso de no fluir el líquido hacia la bomba, llenarla del líquido a bombear.
- Sacar el seguro de transporte del tapón de aceite del reductor.
- Verificar el nivel de aceite de la bomba. Añadir el aceite necesario para mantener el nivel en el centro de la mirilla. En el caso de la primera puesta en marcha, las bombas se entregan con aceite en la caja de engranajes. Sin embargo, nunca debe olvidarse hacer esta comprobación.



#### ATENCIÓN

La bomba no debe girar NUNCA en seco.

- Comprobar que la dirección de rotación del motor es correct según la aplicación deseada.

### 6.2. COMPROBACIONES AL PONER EN MARCHA LA BOMBA

- Comprobar que la bomba no hace ruidos extraños.
- Comprobar si la presión de entrada absoluta es suficiente, para evitar la cavitación en la bomba. Consultar la curva para la presión mínima requerida por encima de la presión de vapor (NPSHr).
- Controlar la presión de impulsión.
- Comprobar que no existan fugas por las zonas de obturación.



#### ATENCIÓN

En la tubería de aspiración e impulsión no se debe emplear una válvula de cierre para regular el caudal. Estas tienen que estar completamente abiertas durante el servicio.




Controlar el consumo del motor para evitar una sobrecarga eléctrica.

Para reducir el caudal y la potencia consumida por el motor, se puede disminuir la velocidad del motor.

### 6.3. BY-PASS DE PRESIÓN

Si la bomba lleva incorporado un by-pass de presión, el sentido de giro de la bomba solo podrá ser en una dirección. Si se desea invertir este sentido, deberá invertirse también el montaje del by-pass.

Antes de poner en marcha la bomba, se debe ajustar la presión de apertura de la válvula de sobrepresión o by-pass de presión. La válvula de sobrepresión está tarada cuando sale de fabrica a 5 o 10 bar dependiendo del tamaño de la bomba.

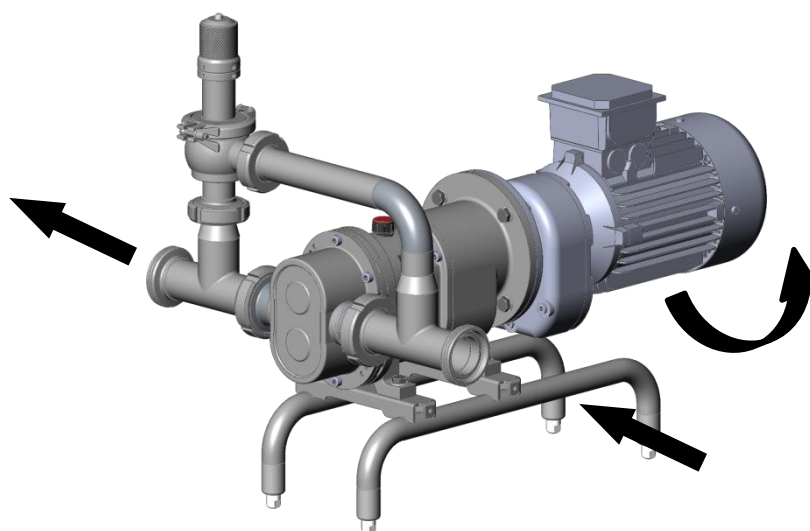**ATENCIÓN**

Cuando se incorpora la válvula de sobrepresión o by-pass de presión, la válvula está ajustada a la máxima presión de funcionamiento de la bomba. El usuario final tiene que ajustar la presión de funcionamiento correcta.

Cuando la válvula de sobrepresión o by-pass de presión no funciona adecuadamente, la bomba debe retirarse de servicio inmediatamente.



Si la bomba no lleva incorporado un by-pass de presión se tiene que montar una válvula de sobrepresión o cualquier otro dispositivo que limite la presión a 5,9 bar o 11,7 bar dependiendo del tamaño de la bomba.





# 8. Mantenimiento

## 8.1. GENERALIDADES

Al igual que cualquier otra máquina, esta bomba necesita mantenimiento. Las instrucciones incluidas en este manual abordan la identificación y reemplazo de las piezas de recambio. Estas instrucciones han sido preparadas para el personal de mantenimiento y para aquellas personas responsables del suministro de las piezas de recambio.



Leer atentamente el capítulo [9. Especificaciones Técnicas](#).

Los trabajos de mantenimiento solo lo podrán realizar las personas cualificadas, formadas, equipadas y con los medios necesarios para realizar dichos trabajos.

Todas las piezas o materiales que se cambien deben eliminarse o reciclarse debidamente de conformidad con las directivas vigentes en cada zona.



Desconectar SIEMPRE la bomba antes de iniciar cualquier trabajo de mantenimiento.

## 8.2. COMPROBACIÓN DEL CIERRE MECÁNICO

Comprobar periódicamente que no haya fugas en la zona del eje. En caso de haber fugas a través del cierre mecánico, reemplazar el cierre conforme a las instrucciones suministradas en el apartado [8.6. Desmontaje y montaje de la bomba](#).

## 8.3. MANTENIMIENTO DE LAS JUNTAS

CAMBIO DE JUNTAS	
Mantenimiento preventivo	Sustituirlas después de doce (12) meses. También se recomienda sustituir las juntas cuando haya un cambio del cierre mecánico.
Mantenimiento después de una fuga	Sustituirlas al final del proceso. Si las juntas del tornillo impulsor o de la camisa se dañan, las roscas del tornillo y del eje deben limpiarse. Seguir las instrucciones suministradas en el apartado <a href="#">8.6. Limpieza</a> .
Mantenimiento planificado	Verificar regularmente la ausencia de fugas y el funcionamiento correcto de la bomba. Mantener un registro de la bomba. Usar estadísticas para planificar las inspecciones.
Lubricación	Durante el montaje, lubricar las juntas con agua jabonosa o algún aceite alimentario compatible con el material de las juntas.

## 8.4. LUBRICACIÓN

Los rodamientos de engrasan por medio de inmersión en baño de aceite.

Las bombas se suministran con aceite alimentario registrado por NSF clase H1, cumpliendo con la FDA y certificado por ISO 21469, Kosher y Halal. Es un aceite sintético PAO (polialfaolefina), miscible con otros aceites sintéticos PAO y minerales.

Ejemplos de aceite recomendados:

Marca	Tipo
Total	Nevastane XSH-220
Klüber	Klüberoil 4 UH1-220N

- Examinar periódicamente el nivel del aceite, por ejemplo, semanalmente o cada 150 hora de funcionamiento.
- El primer cambio de aceite debe realizarse después de 150 horas de funcionamiento.
- Después, puede cambiarse a 2.500 horas de funcionamiento o por lo menos una vez al año bajo condiciones de funcionamiento normales.

Al cambiar el aceite, el colector de aceite debe llenarse hasta la mitad de la mirilla.



**ATENCIÓN**

No llenar de aceite el soporte de rodamientos por encima del nivel.

Dejar la bomba parada por un momento y luego vuelva a inspeccionar el nivel del aceite. Si es necesario, agregar un poco de aceite.

Aceite para temperaturas de 5°C a 50°C: SAE 90 o ISO VG 220

Soporte	Cantidad de aceite en el soporte (l)
TLS 1	0,5
TLS 2	0,9
TLS 3	2,2

**8.5. ALMACENAMIENTO**

Antes de almacenarla, la bomba debe vaciarse completamente de líquidos. En la medida de lo posible, evitar exponer las piezas a ambientes excesivamente húmedos.

**8.6. LIMPIEZA**



El uso de productos de limpieza agresivos como la sosa cáustica y el ácido nítrico pueden producir quemaduras en la piel.

Utilizar guantes de goma durante los procesos de limpieza.

Utilizar siempre gafas protectoras.

**8.6.1. Limpieza CIP (clean-in-place)**

Si la bomba está instalada en un sistema provisto de proceso CIP, el desmontaje de la bomba no es necesario. Si no está previsto el proceso de limpieza automático, desmontar la bomba como se indica en el apartado [8.6. Desmontaje y montaje de la bomba](#).

Soluciones de limpieza para procesos CIP. Utilizar únicamente agua clara (sin cloruros) para mezclar con los agentes de limpieza:

**a) Solución alcalina:** 1% en peso de sosa cáustica (NaOH) a 70°C (150°F)  
 1 Kg NaOH + 100 l H<sub>2</sub>O = solución de limpieza  
 o  
 2,2 l NaOH al 33% + 100 l H<sub>2</sub>O = solución de limpieza

**b) Solución ácida:** 0,5% en peso de ácido nítrico (HNO<sub>3</sub>) a 70°C (150°F)  
 0,7 litros HNO<sub>3</sub> al 53% + 100 l H<sub>2</sub>O = solución de limpieza

**ATENCIÓN**



Controlar la concentración de las soluciones de limpieza, podría provocar el deterioro de las juntas de estanqueidad de la bomba

Para eliminar restos de productos de limpieza realizar SIEMPRE un enjuague final con agua limpia al finalizar el proceso de limpieza.

**8.6.2. SIP (sterilization-in-place) automático**

El proceso de esterilización con vapor se aplica a todos los equipos incluida la bomba.

NO poner en marcha la bomba durante el proceso de esterilización con vapor.



Las piezas/materiales no sufrirán daños si se siguen las indicaciones especificadas en este manual.

No puede introducir a la bomba ningún líquido frío hasta que la temperatura de la bomba sea inferior a los 60° (140°F).

La bomba genera una pérdida de carga importante a través del proceso de esterilización, recomendamos la utilización de un circuito de derivación proveído de una válvula de descarga para asegurar que el vapor/agua sobrecalentada esteriliza la integridad del circuito.

**Condiciones máximas durante el proceso SIP con vapor o agua sobrecalentada:**

- a) Temperatura máxima: 140°C / 284°F
- b) Tiempo máximo: 30 min
- c) Refrigeración: aire esterilizado o gas inerte
- d) Materiales: EPDM/PTFE (recomendado)  
FPM/NBR (no se recomienda)

**8.7. DESMONTAJE Y MONTAJE DE LA BOMBA**

El montaje y desmontaje de las bombas debe ser realizado únicamente por personal cualificado. Asegurarse de que el personal lea cuidadosamente este manual de instrucciones y, en particular, las instrucciones referidas al trabajo que van a realizar.

**ATENCIÓN**



El montaje o desmontaje incorrecto puede causar daños en el funcionamiento de la bomba y ocasionar altos gastos de reparación, así como un largo período de inactividad.

INOXPA no se responsabiliza por los accidentes o daños causados por el incumplimiento de las instrucciones que contiene este manual.

**Preparativos**

Disponer de un ambiente de trabajo limpio, pues algunas piezas, incluido el cierre mecánico, podría necesitar un manejo cuidadoso y otras tienen tolerancias pequeñas.

Comprobar que las piezas que se utilizan no se hayan dañado durante el transporte. Al hacer esto, necesita inspeccionar las caras ajustadas, las caras coincidentes, la obturación, la presencia de rebabas, etc.

Después de realizar cada desmontaje, limpiar cuidadosamente las piezas e inspeccionar cualquier daño. Sustituir todas las piezas dañadas.

**Herramientas**

Utilizar las herramientas apropiadas para las operaciones de montaje y desmontaje. Utilizarlas correctamente.

**Limpieza**

Antes de desmontar la bomba, limpiar su parte exterior e interior.




NUNCA limpiar la bomba a mano mientras esté en marcha.


### 8.7.1. Cuerpo, lóbulos y tapa cierre

#### Desmontaje

- Sacar los tornillos allen (51) y extraer el cuerpo de la bomba (01).
- Soltar los tornillos de los lóbulos (25) con ayuda de la llave de la figura siguiente y que puede suministrar Inoxpa. Estos tornillos llevan rosca derecha. Con el fin de imposibilitar que los lóbulos giren simultáneamente, se puede colocar unos bloques de madera o de nylon entre los lóbulos (posición de los bloques: uno a la izquierda delante del tornillo del lóbulo superior y el otro a la derecha delante del tornillo del lóbulo inferior).

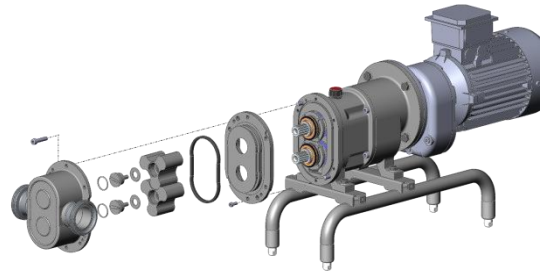


01.520.32.0008



01.520.32.0008

- Comprobar que la junta tórica (80) está en buen estado.
- Aflojar los tornillos allen (51E) que fijan la tapa del cierre (09) con el soporte. Se han provisto entalladuras en dos puntos, con los cuales la tapa del cierre puede soltarse, p. ej., con ayuda de un destornillador. El centraje de la tapa se ha realizado mediante dos pasadores (56).
- Presionar sobre las entalladuras de manera que se suelten ambos lóbulos (02) y la tapa del cierre. Si es necesario, emplear un instrumento de ayuda al efecto.
- Cuando se hayan sacado los tornillos allen (51E) podrán retirarse los lóbulos y la tapa. La parte giratoria del cierre mecánico (08) queda colocada en la camisa del eje (13).

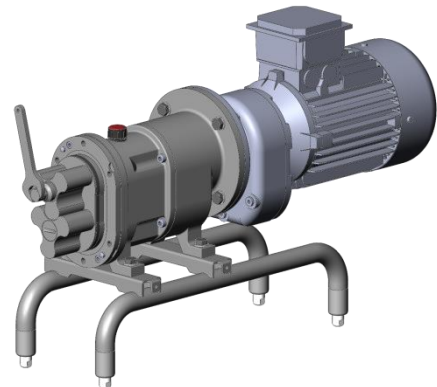


01.520.32.0009

#### Montaje


- Montar la tapa del cierre (09) en el soporte (06). En el montaje de la tapa del cierre, hay que fijarse en la situación de los pasadores de centraje (56).
- Apretar los tornillos allen (51E).
- Deslizar los lóbulos sobre los ejes hasta la camisa del eje. Fijarse en las marcas 0, 1 y • de la figura mostrada a continuación.
- Girar el eje conductor unas veces y verificar que no se toquen los lóbulos. Si es necesario, ver el apartado de [8.6.5. Ajuste de lóbulos](#).
- Comprobar que las juntas tóricas (80) de los tornillos de los lóbulos (25) todavía están en buen estado y se sitúan bien en la ranura.
- Fijar los lóbulos con los tornillos (25) y las arandelas (35). Apretar los tornillos con una llave según la figura anterior. Para impedir que los lóbulos giren simultáneamente, se puede colocar un bloque de madera o de nylon entre los lóbulos. Verificar que las partes frontales de ambos lóbulos se encuentren alineadas.

- Comprobar que el juego posterior y entre lóbulos está de acuerdo con los valores de la tabla y figuras de los apartados siguientes.
- Comprobar que la junta tórica (80A), situada en la tapa cierre (09), está en buen estado.
- Montar la junta tórica (80A) en la tapa del cierre (09), asegurar que no se coloca en posición invertida y lubricar abundantemente la superficie de la junta.
- Una vez montado el cuerpo bomba, hay que apretar (en cruz) los tornillos allen (51).

### 8.7.1.1. Marcas y posición entre los lóbulos

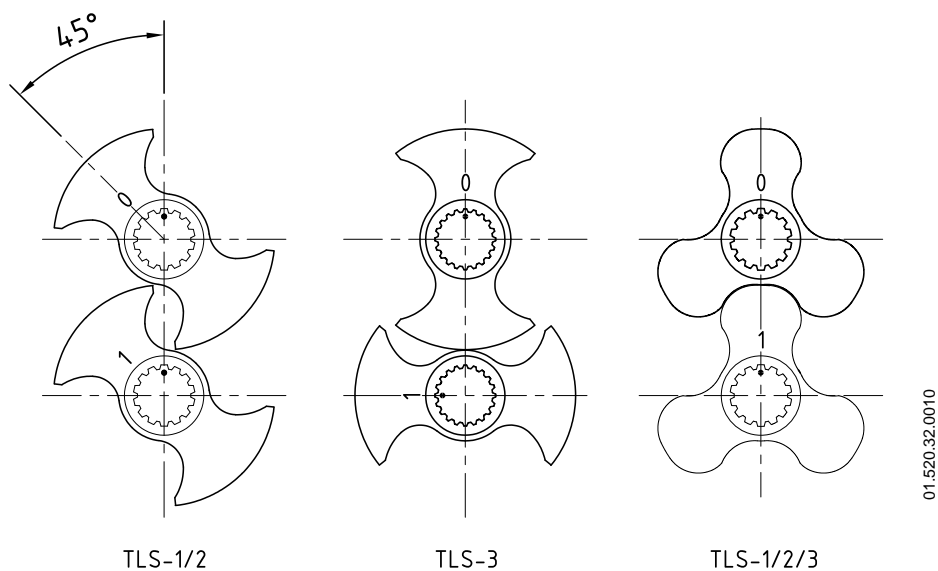

### 8.7.1.2. Juegos y tolerancias entre lóbulos

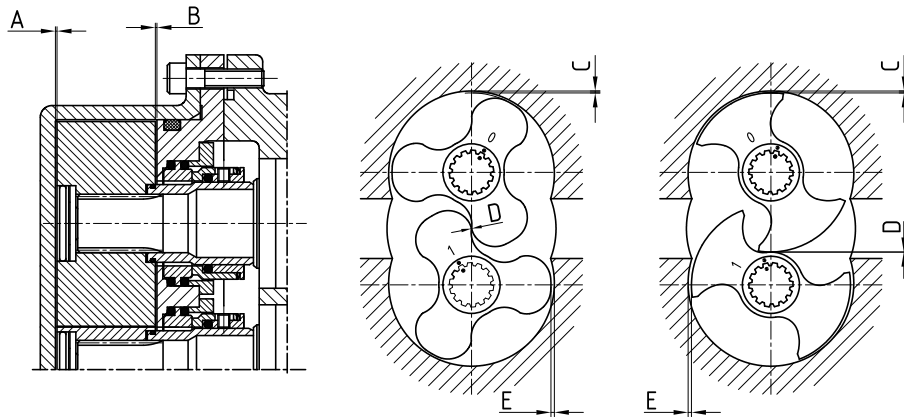

01.520.32.0011


(mm)	A	B	C	D	E
<b>TLS 1-25</b>	0,15 ±0,05	0,1 ±0,05	0,15 ±0,05	0,15 ±0,05	0,35 ±0,05
<b>TLS 1-40</b>	0,15 ±0,05	0,1 ±0,05	0,2 ±0,05	0,15 ±0,05	0,4 ±0,05
<b>TLS 2-40</b>	0,2 ±0,05	0,15 ±0,05	0,15 ±0,05	0,15 ±0,05	0,35 ±0,05
<b>TLS 2-50</b>	0,2 ±0,05	0,15 ±0,05	0,2 ±0,05	0,15 ±0,05	0,4 ±0,05
<b>TLS 3-50</b>	0,25 ±0,05	0,2 ±0,05	0,2 ±0,05	0,2 ±0,05	0,4 ±0,1
<b>TLS 3-80</b>	0,3 ±0,05	0,2 ±0,05	0,3 ±0,05	0,2 ±0,05	0,5 ±0,1

A = juego axial entre lóbulo y tapa.  
 B = juego axial entre lóbulo y parte trasera del cuerpo.  
 C = juego radial entre lóbulo y cuerpo.  
 D = juego radial entre lóbulos.  
 E = juego radial entre lóbulo y cuerpo en la aspiración.  
 Dimensiones en mm

### 8.7.2. Cierre mecánico, camisa eje y tapetas cierre

#### Desmontaje

- Una vez desmontada la tapa del cierre (09), según apartados anteriores, desmontar la tapeta del cierre (09A), para poder sacar la parte fija del cierre (08A). Esta parte se ha asegurado para que no gire simultáneamente con el eje.
- Aflojar los tornillos (50B para el soporte 1, 51F para los soportes 2-3) que fijan la tapeta del cierre (09A) con la tapa del cierre(09). Sacar la parte fija del cierre (08A).
- Comprobar que no estén dañadas la cara de roce y las juntas tóricas.
- La parte giratoria del cierre (08) queda colocada en la camisa del eje (13).
- Desmontar la camisa del eje (13). Si esta camisa está pegada al eje, se puede, por ejemplo, introducir un destornillador entre la camisa y el eje.

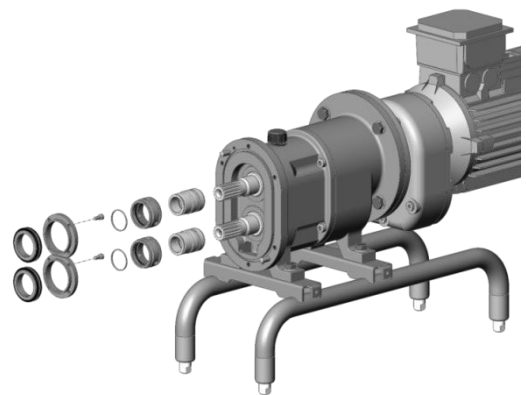


01.520.32.0012

#### Montaje

- Verificar que la superficie de obturación de la caras de roce, la junta tórica y la camisa del eje estén en buen estado.

- Montar la parte giratoria (08) del cierre mecánico sobre la camisa del eje. Usar agua jabonosa para un mejor montaje.
- Si se aflojan los tornillos del anillo de ajuste del cierre mecánico, hay que reajustarlo en el sitio apropiado según la figura y la tabla siguientes. Luego, pueden igualmente ponerse la cara giratoria con la junta tórica y el muelle en la camisa del eje.
- Deslizar las camisas sobre los ejes.
- Montar las juntas tóricas (80D) en las camisas del eje.
- Colocar la parte estacionaria (08A) del cierre mecánico en el alojamiento de la tapa cierre.
- Montar la tapeta cierre (09A) sobre la tapa y apretar los tornillos avellanados (50B) en el soporte 1, o los tornillos allen (51F) en los soportes 2-3.

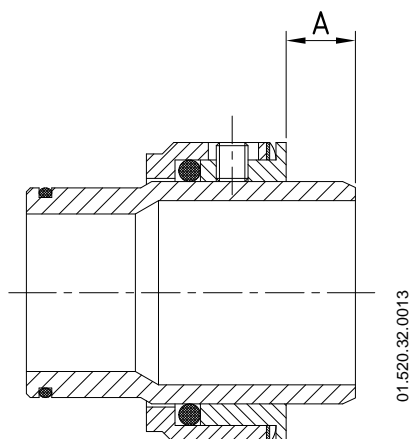

Model	A
TLS 1	8
TLS 2	4
TLS 3	4,8

**ATENCIÓN**




Al montar el nuevo cierre, tener precaución de montar las piezas y las juntas con agua jabonosa a fin de facilitar el deslizamiento de las mismas, tanto de las partes fijas como las partes giratorias.

**8.7.3. Cambio de junta de labios**


- Desmontar la tapa del cierre (09). Ver apartado [8.6.1. Cuerpo, lóbulos y tapa cierre.](#)
- Desmontar la tapeta del cierre (09A), aflojando los tornillos (50B para el soporte 1, 51F para los soportes 2-3) que fijan la tapeta del cierre (09A) con la tapa (09).
- Una vez desmontada la tapeta del cierre se puede ver el conjunto de las dos juntas de labios alojado en la tapa (09B) en cada eje.
- Controlar que las juntas de labios (08C) todavía estén en buen estado y sustituirlas, si es necesario.
- Verificar que la camisa del eje (13A) aún está en buen estado. Para el desmontaje de la camisa del eje ver el apartado [8.6.2. Cierre mecánico, camisa eje y tapetas cierre.](#)
- Lubricar un poco las camisas del eje en el lugar de la junta de labios antes del montaje de la tapa cierre.

**8.7.4. Ajuste de los lóbulos**

Para posibilitar el ajuste de los lóbulos, hay que sacar del soporte la linterna y el moto-reductor. Para este fin, primero deben desmontarse el cuerpo bomba, los lóbulos, la tapa cierre y los cierres según como se indica en su apartado correspondiente.

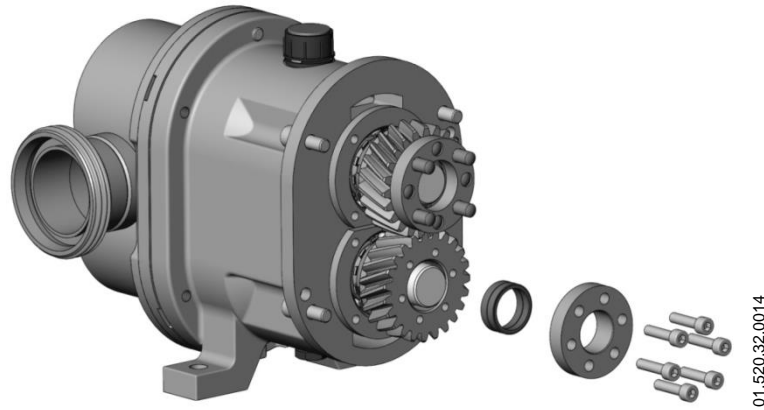


- Vaciar el aceite del soporte, quitar el tapón de aceite (85) y el tapón de vaciado -purgador- (87).
- Quitar los tornillos allen (51B) con los cuales se ha fijado la linterna (04) en el soporte (06). Estos están centrados uno con respecto al otro mediante dos pasadores de centraje (56A).
- Golpear ligeramente con un martillo de plástico contra la linterna. Cuando la linterna se suelte un poco del soporte, hay que verificar que la junta (18B) no se pegue a ambos lados, si es necesario, soltar la junta.
- Aflojar los tornillos tensores del mecanismo de sujeción ajustable para el engranaje conducido (19A), ver la figura siguiente. En principio, la unidad tensora es del tipo autosoltador. Ahora es posible girar el eje conductor, mientras que puede detenerse el eje conducido.

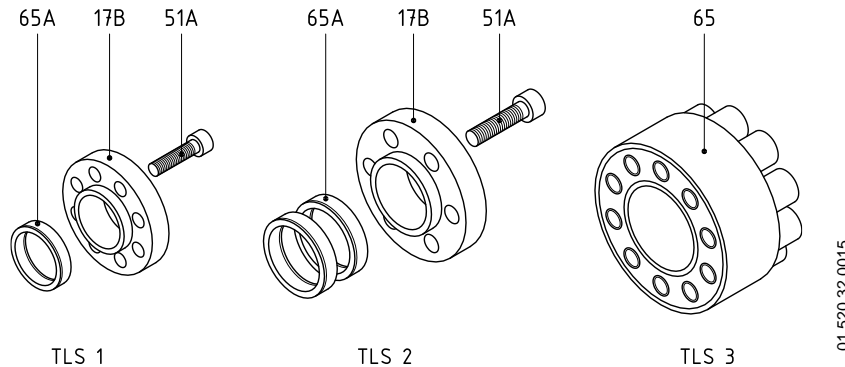


- En las bombas TLS 1 y TLS 2: el mecanismo de sujeción ajustable está compuesto de tres piezas: tornillos allen (51A), aros cónicos de apriete (65A) y casquillo de arrastre (17B). En las bombas TLS 3: el mecanismo de sujeción ajustable es una sola pieza (65).
- Deslizar los lóbulos sobre los ejes según se indica en la figura del apartado [8.6.1.1. Marcas y posición entre los lóbulos](#). Presionar los lóbulos con la camisa del eje.
- Ahora girar los lóbulos hacia la posición indicada en la figura siguiente. Luego, girar un poco ambos lóbulos uno respecto al otro, hasta que la holgura (juego) sea la indicada en la tabla del [8.6.1.2. Juegos y tolerancias entre lóbulos](#).
- Apretar con los dedos algunos tornillos tensores del mecanismo de sujeción ajustable.
- Ahora girar el lóbulo superior unos 60° a la izquierda de acuerdo con la figura siguiente. Comprobar si la holgura en esta posición es igual a la posición de los lóbulos según la posición anterior.
- Si no es así, estas holguras deben igualarse girando un poco un lóbulo y deteniendo el otro
- Apretar en cruz en 2 o 3 pasos los tornillos tensores del mecanismo de sujeción ajustable con el par de apriete establecido.
- Al apretar los tornillos del mecanismo de sujeción ajustable, fijarse en que los engranajes no se giren uno respecto al otro. Esto puede evitarse colocando una cuña de madera entre los engranajes.
- Volver a comprobar la holgura mutua entre los lóbulos y girar el eje conductor unas veces con el fin de verificar que los lóbulos no rocen en ninguna parte.
- Verificar que la junta (18B) para la linterna no se haya estropeado y pegarla con un poco de grasa en la posición correcta contra la brida de la linterna.
- Montar la linterna y el accionamiento en el soporte. Al hacerlo, hay que fijarse en los pasadores de centraje (56A). Entre la linterna i el accionamiento, poner la junta (18C).
- Fijar este grupo a través de los tornillos (52A), tuercas (54A) y arandelas (53A y 53B).
- Llenar el soporte del tipo de aceite recomendado. Ver apartado [8.3. Lubricación](#).



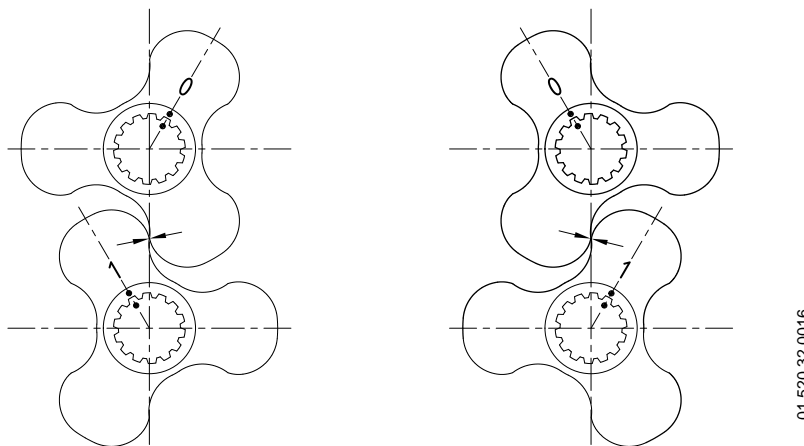

### 8.7.5. Ajuste lóbulos-cuerpo mediante láminas de ajuste

- Este es el ajuste final que se realizará. La bomba debe sincronizarse previamente (ajuste de los lóbulos entre sí).
- Para tener el ajuste correcto entre el cuerpo (01) y los lóbulos (02), se debe poner delante la camisa (13) un grosor adecuado para conseguir la tolerancia correcta, cota B (ver apartado 8.6.1.2. [Juegos y tolerancias entre lóbulos](#)) con láminas de ajuste.
- Existen 3 grosores de láminas de ajuste: 0,1, 0,15 y 0,2 mm.
- Montar los lóbulos (02) y ajustar los tornillos (25) de acuerdo con el apartado 8.6.1. [Cuerpo, lóbulos y tapa cierre](#).

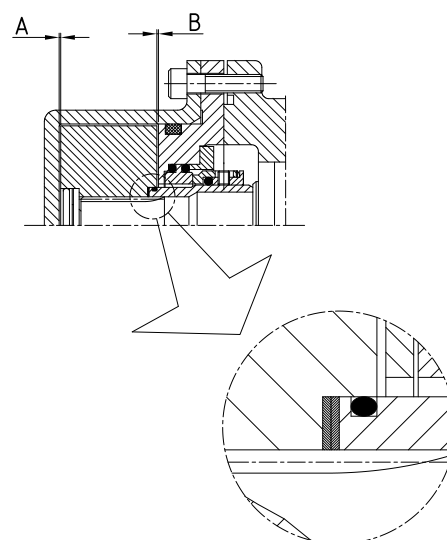


### 8.7.6. Cambio de los retenes

- Para poder cambiar los retenes (88), primero hay que desmontar el cuerpo de la bomba, los lóbulos, la tapa cierre, ver apartado correspondiente, y purgar el aceite.
- Lubricar los ejes en el lugar del retén antes de montarlos.
- Llenar el soporte de aceite una vez realizado el cambio de los retenes.

### 8.7.7. Cambio del accionamiento

- Vaciar el aceite del soporte, quitar el tapón de aceite (85) y el tapón de vaciado -purgador- (87)
- Quitar los tornillos allen (51B) con los cuales se ha fijado la linterna (04) en el soporte (06). Estos están centrados uno con respecto al otro mediante dos pasadores de centraje (56A).
- Golpear ligeramente con un martillo de plástico contra la linterna. Cuando la linterna se suelte un poco del soporte, hay que verificar que la junta (18B) no se pegue a ambos lados, si es necesario, soltar la junta.
- Sacar los tornillos (51B/51A) que unen la linterna con el accionamiento (93).
- Golpear ligeramente con un martillo de plástico contra la linterna. Cuando la linterna se suelte un poco del accionamiento, verificar que la junta (18C) no se pegue a ambos lados, si es necesario, soltar la junta.
- Aflojar los espárragos (55) y desmontar el acoplamiento (41) del eje.
- Comprobar si el flector (40) está en buen estado.
- Proceder al cambio de accionamiento.
- Una vez montado el accionamiento llenar el soporte del tipo de aceite recomendado, ver apartado 8.3. [Lubricación](#).

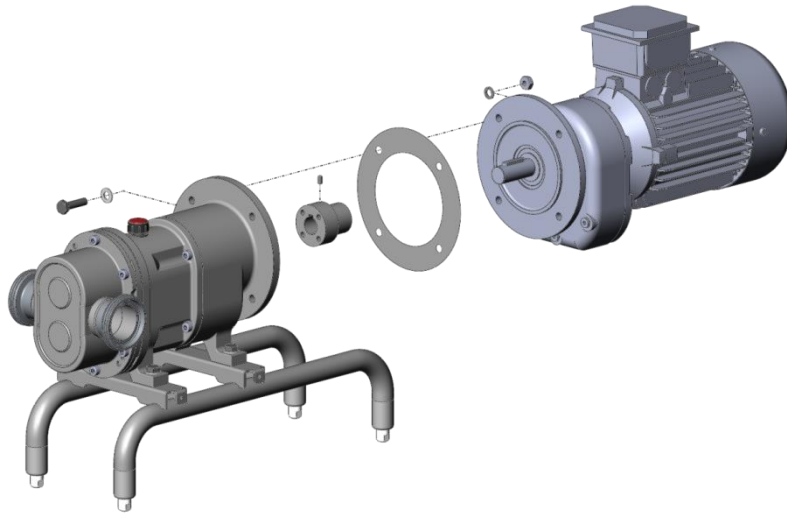

01.520.32.0017

# 9. Especificaciones Técnicas

Presión máxima de trabajo	10 bar
Rango de temperaturas <sup>2</sup>	-10°C a 120°C (EPDM)
Nivel de ruido	61 a 80 dB(A)
Máxima viscosidad <sup>3</sup>	100000 mPa.s

## 9.1. MATERIALES

Piezas en contacto con el producto	AISI 316L
Otras piezas de acero	AISI 304L
Juntas en contacto con el producto	EPDM (estándar) FPM (consultar otros materiales)
Acabado exterior	Mate
Acabado interior	Pulido Ra ≤ 0,8 µm

## 9.2. CIERRE MECÁNICO

Tipo	Cierre externo simple y equilibrado
Material parte giratoria	Carburo de Silicio (SiC) (estándar)
Material parte estacionaria	Grafito (C) Carburo de Silicio (SiC)
Material de las juntas	EPDM (estándar) FPM / PTFE



Utilizar una protección específica si el nivel de ruido en la zona de trabajo sobrepasa los 80 dB(A)

Tamaño	DN	Velocidad máxima [rpm]	Presión máxima [bar]	Volumen por revolución [l/rev]
TLS 1-25	25 1"	950	10	0,10
TLS 1-40	40 1½"	950	5	0,14
TLS 2-40	40 1½"	950	10	0,23
TLS 2-50	50 2"	950	5	0,30
TLS 3-50	50 2"	720	10	0,68
TLS 3-80	80 3"	720	5	0,95

<sup>2</sup> Temperatura máxima en continuo, juntas en EPDM y juegos de ajuste estándar. Consultar para aplicaciones con temperaturas mayores.

<sup>3</sup> La viscosidad máxima permitida dependerá del tipo de líquido y de la velocidad de deslizamiento de los lados del cierre. Si la viscosidad es mayor consultar a INOXPA.

### 9.3. TAMAÑO DE LAS PARTÍCULAS



¡ADVERTENCIA! sólo las partículas blandas.  
 <10% de rotura cuando se utilicen trilóbulos.  
 <2% de rotura cuando se utilicen lóbulos de cuña.

Tamaño	Diámetro interno de conexiones [mm]	Tamaño de esfera teórica máxima [mm]	Tamaño de esfera teórica recomendada [mm]
TLS 1-25	26	20,6	7
TLS 1-40	38	20,6	7
TLS 2-40	38	25,6	9
TLS 2-50	50	25,6	9
TLS 3-50	50	38,5	13
TLS 3-80	81	38,5	13


### 9.4. PARES DE APRIETE

Tamaño	Nm	lbf-ft
M6	10	7
M8	21	16
M10	42	31
M12	74	55
M16	112	83

### 9.5. PESOS


Tamaño	kW	Kg
TLS 1-25	0,55	36
	0,75	39
TLS 1-40	0,75	40
	1,1	44
TLS 2-40	1,1	59
	1,5	63
TLS 2-50	1,5	64
	2,2	74
TLS 3-50	2,2 / 3	121
	4	126
	5,5	156
TLS 3-80	3	124
	4	130
	5,5	159
	7,5	166

## 9.7. DIMENSIONES

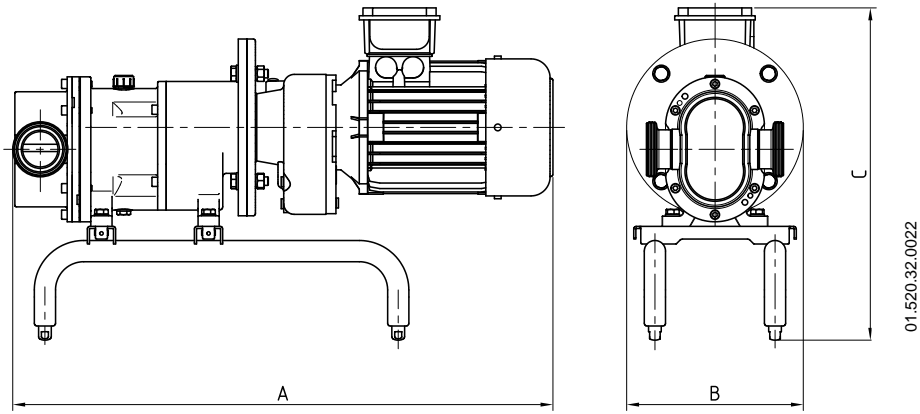

Tamaño	kW	A	B	C
TLS 1-25	0,55	625	165	387
	0,75	625	165	387
TLS 1-40	0,75	640	165	387
	1,1	675	185	392
TLS 2-40	1,1	725	200	448
	1,5	725	200	448
TLS 2-50	1,5	735	200	448
	2,2	765	200	470
TLS 3-50	2,2 / 3	880	250	569
	4	925	250	579
	5,5	1010	270	604
TLS 3-80	3	905	250	569
	4	955	250	579
	5,5	1035	270	604
	7,5	1035	270	604

9.8. DESPIECE

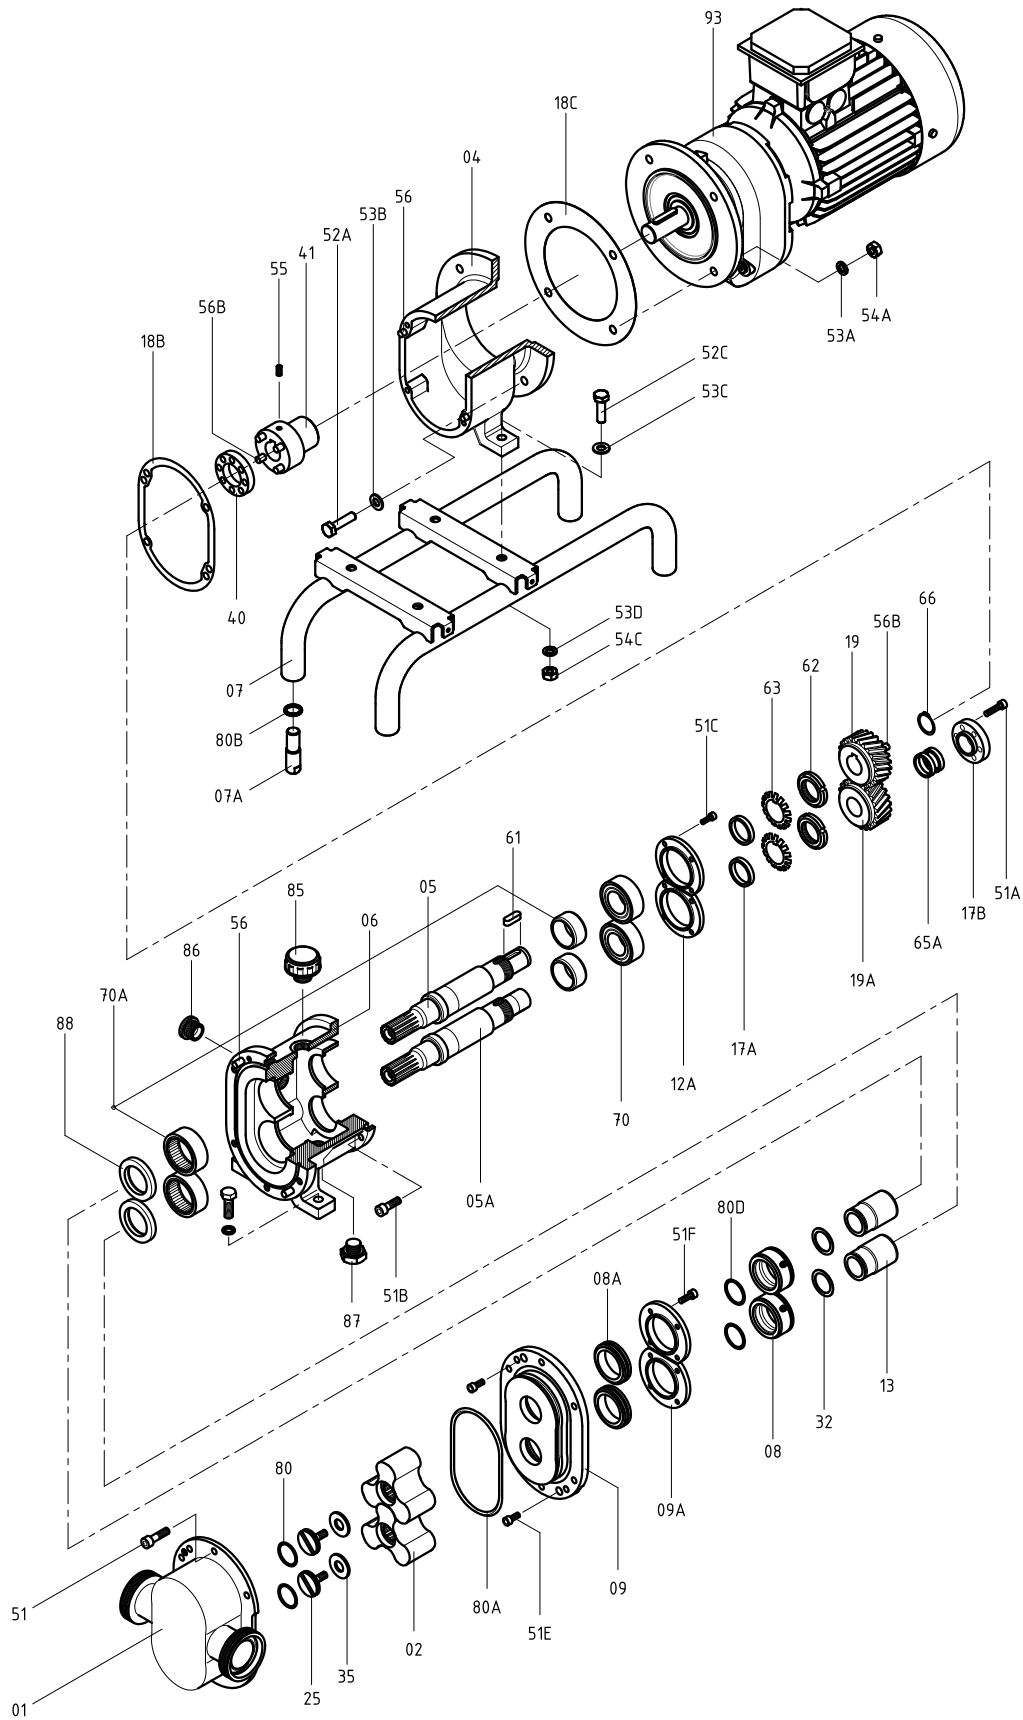


01.520.32.0018

## 9.9. LISTA DE PIEZAS

Posición	Descripción	Cantidad			Material
		TLS 1	TLS 2	TLS 3	
01	Cuerpo		1		AISI 316L
02	Trilóbulo		2		AISI 316L
04	Linterna		1		GG-25
05	Eje conductor		1		AISI 316L
05A	Eje conducido		1		AISI 316L
06	Soporte		1		GG-25
07	Pie bomba		1		AISI 304
07A	Pie regulable		4		AISI 304
08	Cierre mecánico -parte giratoria-		2		-
08A	Cierre mecánico -parte fija-		2		-
09	Tapa cierre		1		AISI 316L
09A	Tapeta cierre		2		AISI 304
12A	Contratapa rodamientos		2		GG-25
13	Camisa		2		AISI 316L
17A	Casquillo eje conducido		2		ST-52
17B	Casquillo de arrastre	1	1	-	F-114
18B	Junta soporte		1		Klingerit
18C	Junta linterna		1		Klingerit
19	Engranaje eje conductor		1		F-154
19A	Engranaje eje conducido		1		F-154
25	Tornillo lóbulo		2		AISI 316L
32	Lámina de ajuste		2		AISI 316L
35	Arandela lóbulo		2		AISI 316L
40	Flector		1		Poliamida
41	Acoplamiento		1		F-114
50B	Tornillo avellanado	8	-	-	
51	Tornillo allen		6		A2
51A	Tornillo allen	8	6	-	8.8
51B	Tornillo allen	4	8	6	8.8
51C	Tornillo allen		8		8.8
51E	Tornillo allen		2		A2
51F	Tornillo allen	-	8	8	A2
52A	Tornillo hexagonal		4		A2
52D	Tornillo hexagonal		4		A2
53A	Arandela plana		4		A2
53B	Arandela grower		4		A2
53C	Arandela grower		4		A2
53D	Arandela plana		4		A2
54A	Tuerca hexagonal		4		A2
54C	Tuerca hexagonal		4		A2
55	Espárrago		1		8.8
56	Pasador		2		A2
56A	Pasador		2		Acero
56B	Pasador	6	8	8	Acero
61	Chaveta		1		Acero
62	Tuerca seguridad		2		Acero
63	Arandela seguridad		2		Acero
65A	Aro cónico de apriete		1		Acero
66	Anillo elástico		1		Acero
70	Rodamiento de bolas		2		Acero
70A	Rodamiento de agujas		2		Acero
80	Junta tórica		2		EPDM
80A	Junta		1		EPDM
80B	Junta tórica		4		NBR
80D	Junta tórica		2		EPDM
85	Tapón aceite		1		Plástico
86	Mirilla		1		Plástico
87	Purgador		1		Plástico
88	Retén		1		NBR
93	Accionamiento		1		-

## 9.10. RECUBRIMIENTO TLS


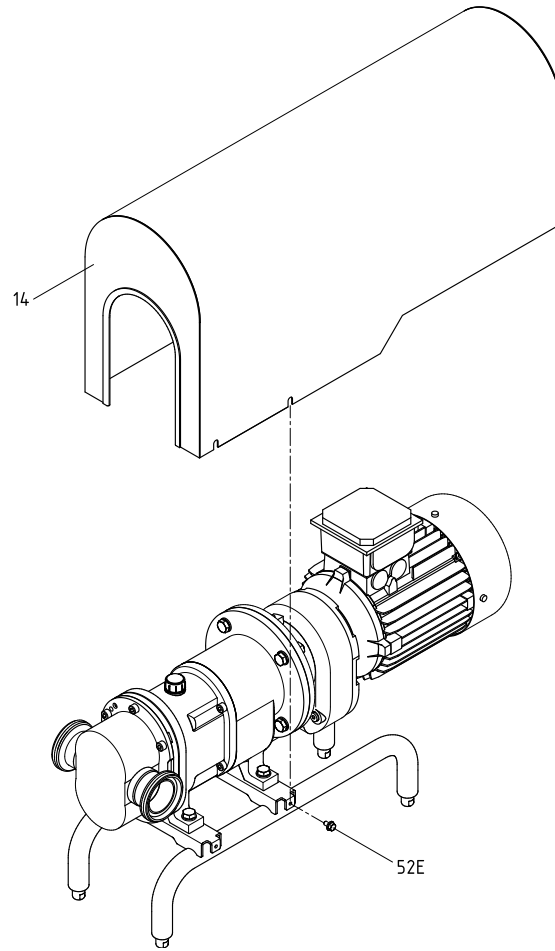


01.520.32.0019

Posición	Descripción	Cantidad	Material
14	Recubrimiento con junta	1	AISI 304
52E	Tornillo hexagonal con brida	4	A2




## 9.11. JUNTA DE LABIOS

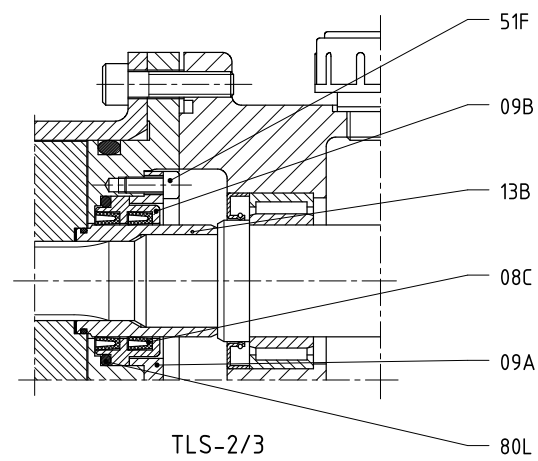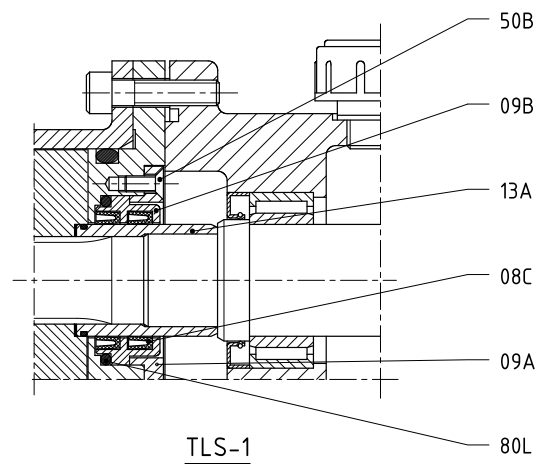


Posición	Descripción	Cantidad			Material
		TLS 1	TLS 2	TLS 3	
08C	Junta labios		4		FPM
09A	Tapeta cierre		2		AISI 316L
09B	Tapa junta labios		2		AISI 316L
13A	Camisa eje	1	-		AISI 316L
13B	Camisa eje	-	1		AISI 316L
50B	Tornillo avellanado	8	-		A2
51F	Tornillo allen	-	8		A2
80L	Junta tórica		2		EPDM

NOTAS

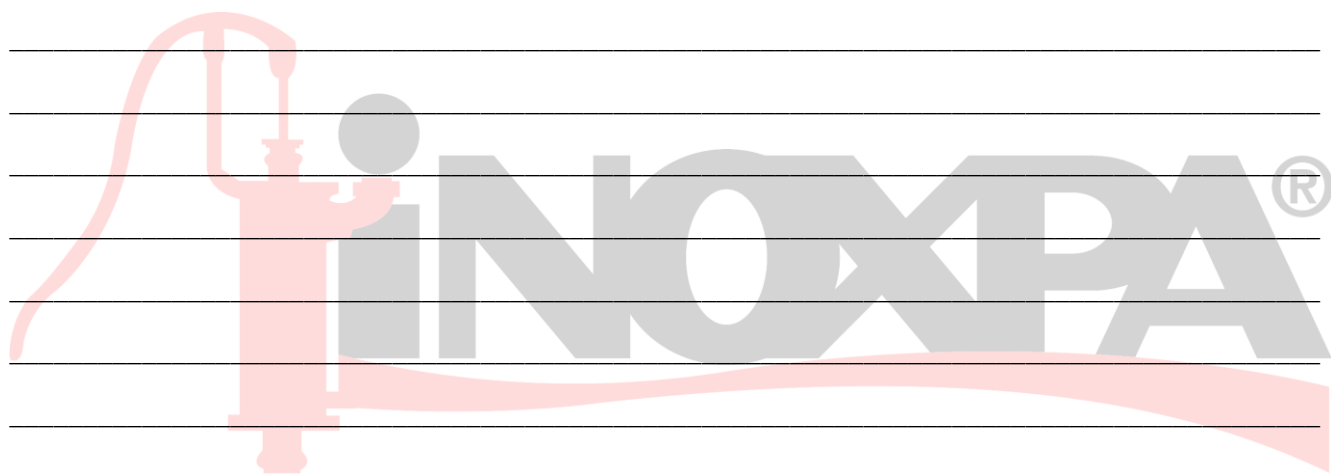

NOTAS

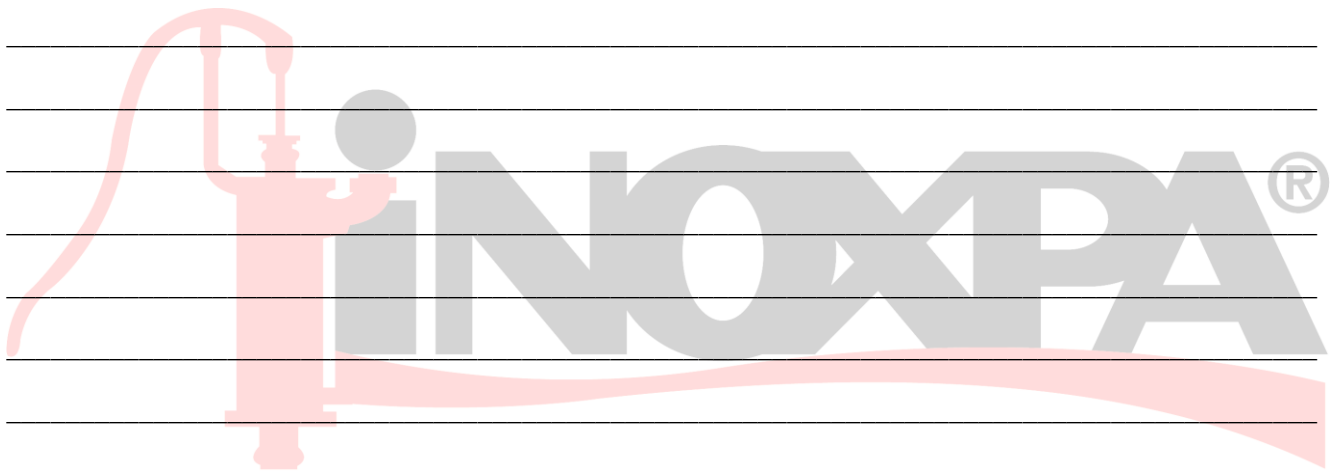

**Como ponerse en contacto con INOXPA S.A.U.:**

los detalles de todos los países están continuamente actualizados en nuestra página web.

Visite [www.inoxpa.com](http://www.inoxpa.com) para acceder a la información.



**INOXPA S.A.U.**

Telers, 60 – 17820 – Banyoles – Spain

Tel.: +34 972 575 200 – Fax.: +34 972 575 502